

Information

Installation av eldstad och rökkanal

När behöver du anmäla?

Om du ska installera en ny eldstad eller en rökkanal behöver du göra en anmälan till byggenheten. Detta gäller både inom och utom detaljplanelagt område.

Om du byter till en likvärdig eldstad med avseende på typ av eldstad, storlek och effekt, samt anslutning till rökkanal, behöver du inte anmäla.

Vad behöver du skicka in?

- En anmälan som är ifylld och undertecknad.
- En situationsplan där du markerar i vilken byggnad installationen utförs
- En planritning där du ritar in placeringen av eldstaden.
- En fasadritning där skorstenen är skalenligt inritad med rätt höjd och placering.
- En kontrollplan. Se kommunens förslag till kontrollplan som du hittar på ornskoldsvik.se/byggaboochmiljo. Fyll i fastighetsbeteckning, byggherre, åtgärd och eventuellt entreprenör. Skicka den med övriga handlingar vid anmälan. Du får tillbaka en stämplad version tillsammans med beslutet.

Vad behöver du tänka på?


Sotaren ska ges tillfälle att besiktiga anläggningen innan den tas i bruk och godkända uppstigningsanordningar ska monteras.

Installationen av eldstaden får inte påbörjas innan samhällsbyggnadsnämnden har gett startbesked och den får inte tas i bruk utan slutbesked. För att du ska få ett slutbesked ska kontrollpunkterna vara utförda och kontrollplanen signerad samt inskickad in till byggenheten, tillsammans med besiktningsprotokollet.

Tillträdesanordningar till tak enligt BBR 8:242

Fasadhöjd högst 4 meter

- Lös stege får användas om det finns en anordning vid takfoten som hindrar stegen från att glida.
 - *Glidskyddet ska sitta vid sidan av takstegen.*
- Om taklutningen är mer än 1:10 (ca 6°) ska fast takstege monteras.
- Skorstenen för eldstäder (märkeffekt upp till 60 kW) ska minst vara 1 meter över taktäckning och mynna övernock.

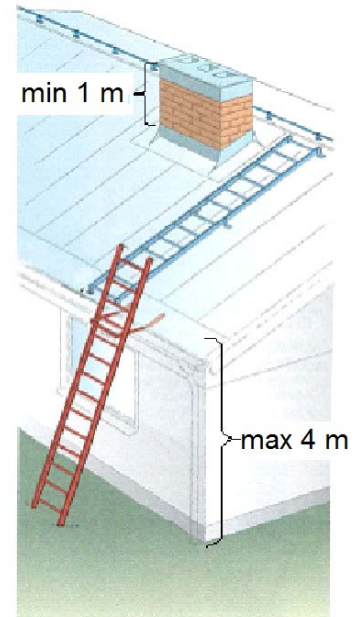

Om skorstenshöjden överstiger 1,2 meter bör själva skorstenen förses med uppstigningsanordning.

Tillträdesanordningar till tak enligt BBR 8:242

Fasadhöjd högre än 4 meter men lägre än 8 meter

- Utvändig fasadstege ska vara fast monterad med fallskydd.
- Nedersta stegpinnens avstånd till marken ska vara ca 2 meter.
- Takstegen ska vara fast monterad.

